
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059405

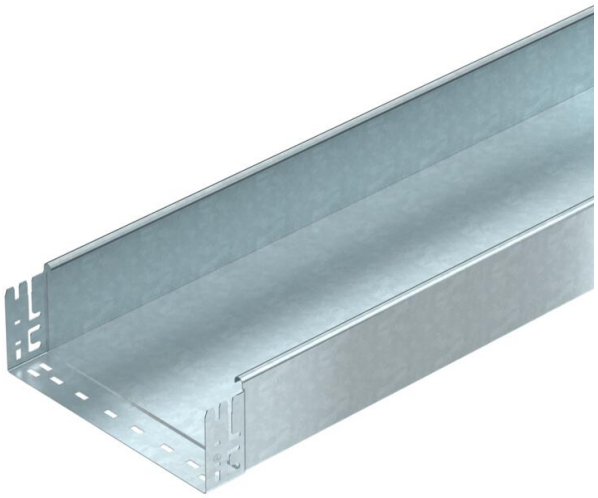

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem.
Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6059405
Typ	MKSMU 130 FT
Oznaczenie 1	Koryto kablowe MKSMU
Oznaczenie 2	bez perforacji,z szybkozłączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x300x3050
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	468,852 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,2425 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059405

Wymiary

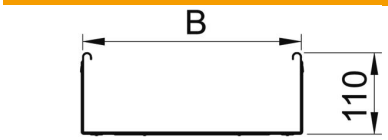

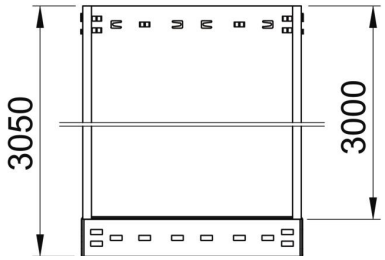

Długość	3 050 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	brak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	328 cm²
Przekrój poprzeczny	32800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059405

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,85 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,6 kN/m

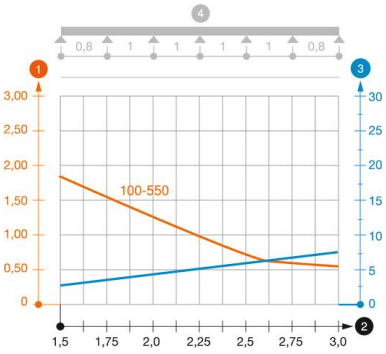

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 110

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór