
Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432

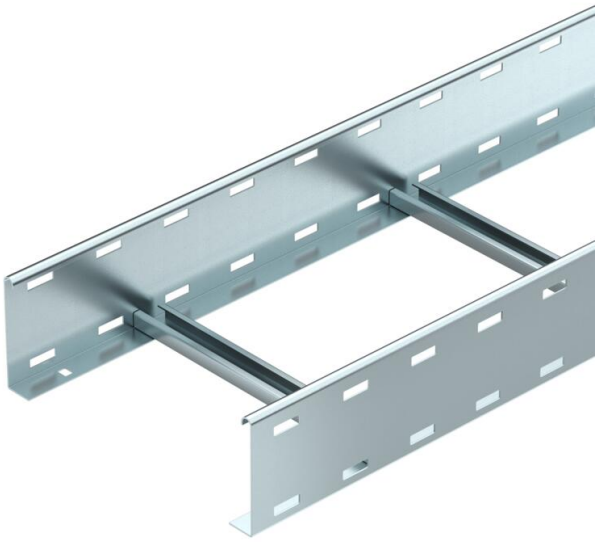

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości110 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi.
Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdą Państwo w zakładce Systemy drabin pionowych.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6216432
Typ	LG 115 VS 3 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	perforowany, ze szczeblami VS
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	469,533 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,4622 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432

Wymiary

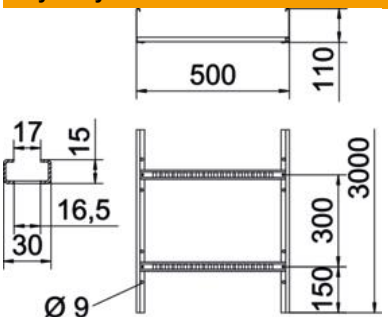

Wymiar	110x500x3000
Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	110 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar szczeliny szczebla	16,50

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	475 cm²
Przekrój poprzeczny	47500 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	1,5 mm

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	2 m
możliwe rozstawy podpór maks.	6 m
Rozstaw podpór 2,0 m	3,1 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,65 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	0,15 kN/m

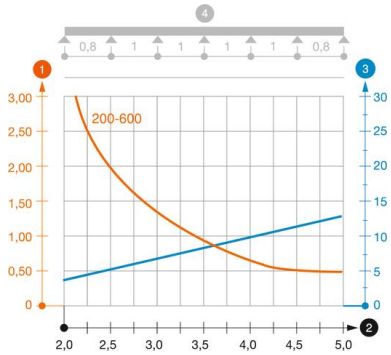


Diagram obciążenia drabiny kablowej typ LG 110 VS

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór